


谷樋 ステンレス (SUS304) 又は、
銅板 t=0.4以上もしくは、耐久性の有する材料を使用すること

S型 棧瓦

- 瓦棧 15×21以上 (防腐処理)
地域により瓦棧木の大きさは、異なります
- 流し棧
- 下葺き材 アスファルトルーフィング940
- 硬質木片セメント板 t=18
- 垂木 C-100×50×20×2.3

ハゼを必ず付けること

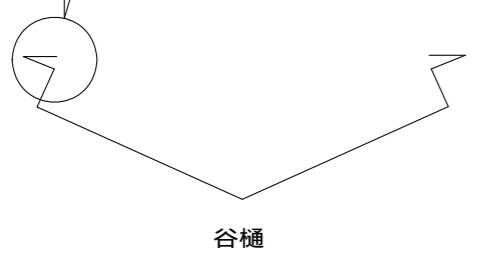

谷樋

250 谷底部分捨て貼り

250 谷底部分捨て貼り

谷部分の下葺き材 (ゴムアス系ルーフィング) は、両方向へそれぞれ250mm以上重ね合わせること。
谷底部分には捨て貼りをする
谷巾については専門業者と相談

S型 鉄骨 谷	縮尺	1/5	NO S 30