


谷樋 ステンレス (SUS304) 又は、
銅板 t=0.4以上もしくは、耐久性の有する材料を使用すること

S形 棧瓦

ハゼを必ず付けること

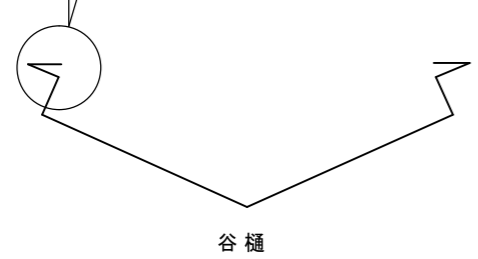

谷 樋

250 谷底部分捨て貼り

250 谷底部分捨て貼り

- 瓦棧 15×21以上 (防腐処理)
※ 地域により瓦棧木の大きさは、異なります
- 縦棧
- ルーフィング
- パーライト系モルタル t=50

谷部分のルーフィングは、両方向へそれぞれ250mm以上重ね合わせること。
谷底部分には捨て貼りを
谷巾については専門業者と相談

S形
RC
谷

縮尺 1/5

NO
S
19